

ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА В г. ДИМИТРОВГРАДЕ

Россия
Министерство здравоохранения РФ
Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Ульяновской области
Центр Госсанэпиднадзора в г. Димитровграде
433510 г. Димитровград Ульяновской области
ул. Мелекесская д.39
телефон 2-62-45 факс 2-44-42
29.01.2003 № 64
на № _____ от _____

ЗАО НПО «ЛИТ»
г. Москва
ул. Краснобогатырская, 44

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах работы станции УФ-обеззараживания на водозаборных сооружениях МУП ВКХ «Димитровградводоканал» в 2002г.


Работа станции обеззараживания на водозаборе «Горка» осуществляется с 11 ноября 1999г. Обеззараживающий эффект достигается посредством воздействия УФ-облучения на воду в установках УДВ-500/72-В6. Количество установок 3, 2 постоянно в работе, 1 в резерве.

По данным лабораторного контроля, проводимого испытательным центром ROSS RU 0001512374 Центра госсанэпиднадзора в г. Димитровграде в 2002г. питьевая вода, подаваемая населению города после обеззараживающих установок в полном объеме соответствовала по бактериологическим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

№ п/п	Дата отбора проб	Номер протокола исследов.	К-во проб	Место отбора проб	Результаты исследования не соотв. СанПиН 2.1.4.1074-01	
					Соответств.	Несоответств.
1.	21.01.2002г.	№8; №9	2	Бакт. уст. 1;2	Соответств.	-
2.	11.02. 2002г.	№48; №49	2	Бакт. уст. 1;3	Соответств.	-
3.	11.03. 2002г.	№86; №87	2	Бакт. уст. 1;3	Соответств.	-
4.	15.04. 2002г.	№132; №133	2	Бакт. уст. 2;3	Соответств.	-
5.	13.05. 2002г.	№152; №153	2	Бакт. уст. 2;3	Соответств.	-
6.	17.06. 2002г.	№174; №175	2	Бакт. уст. 1;2	Соответств.	-
7.	16.07. 2002г.	№198; №199	2	Бакт. уст. 2;3	Соответств.	-
8.	13.08. 2002г.	№226; №227	2	Бакт. уст. 2;3	Соответств.	-
9.	16.09. 2002г.	№256; №257	2	Бакт. уст. 1;2	Соответств.	-
10.	14.10. 2002г.	№298; №299	2	Бакт. уст. 1;3	Соответств.	-
11.	05.11. 2002г.	№322; №323	2	Бакт. уст. 2;3	Соответств.	-
12.	09.12. 2002г.	№374; №375	2	Бакт. уст. 2;3	Соответств.	-
13.	всего		24		Соответств.	-

Заключение: Обеззараживающая производительность 2-х установок УДВ-500/72-В6 обеспечивает весь объем поднимаемой из скважин воды.

Главный государственный санитарный врач по г. Димитровграду

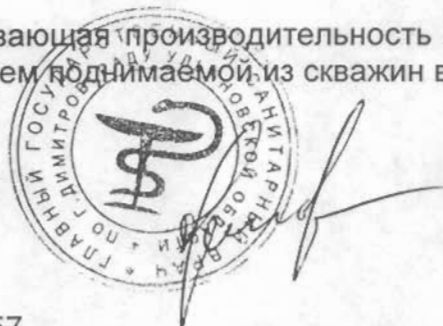

В.А. Никифоров

Исп. Поздняков С.В. 2-73-57

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП ВКХ «Водоканал»
Горшенин Н.А.
2003 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о работе станции УФ обеззараживания
на сооружениях водоподготовки г. Димитровграда.

На сооружениях водоподготовки г. Димитровграда для обеззараживания артезианской воды в ноябре 1999г. введена в эксплуатацию станция УФО. В состав УФ станции входят три установки УДВ-500/72-В6 общей производительностью 40 000 м³/сут. УФ станция работает непрерывно с момента пуска до настоящего времени.

Контроль микробиологического качества воды проводит ЦГСЭН в г. Димитровграде и бак. лаборатория сооружений водоподготовки. За весь срок эксплуатации УФ станции результаты обеззараживания артезианской воды соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

УФ установки надежны и просты в эксплуатации. Обслуживание установок проводится одним рабочим в смену. Замечаний по работе установок, систем автоматики и электрооборудования не было.

Начальник участка водоснабжения

/Немов А.Н./

Зав. лабораторией

/Костина А.В./

